



JE NABÍJENÍ ZADARMO?

Michal Opl

EVIDENCE NABÍJENÍ

ACION SEMIPUBLIC – PODRUŽNÉ MĚŘENÍ

- Autorizace
- Firemní nabíjení
- SVJ s vlastním místem
- MGRZK465
- Nenabízí loadbalancing



EVIDENCE NABÍJENÍ

NABÍJECÍ STANICE CION PRO

- Integrovaný elektroměr (MID)
- Webové rozhraní
- Nabíjecí reporty – CSV, HTML
- Zasílání e-mailů
- Verze CION Pro E



EVIDENCE NABÍJENÍ

NABÍJECÍ STANICE CION PRO


- OCPP 1.6
- Modbus TCP
- Víceúrovňový loadbalancing
- Nabíjení z přetoků z FVE
- Min. nabíjecí výkon od 1,4 kW



NABÍJEČÍ STANICE CION PRO

LOADBALANCING

- Statický
- Dynamický

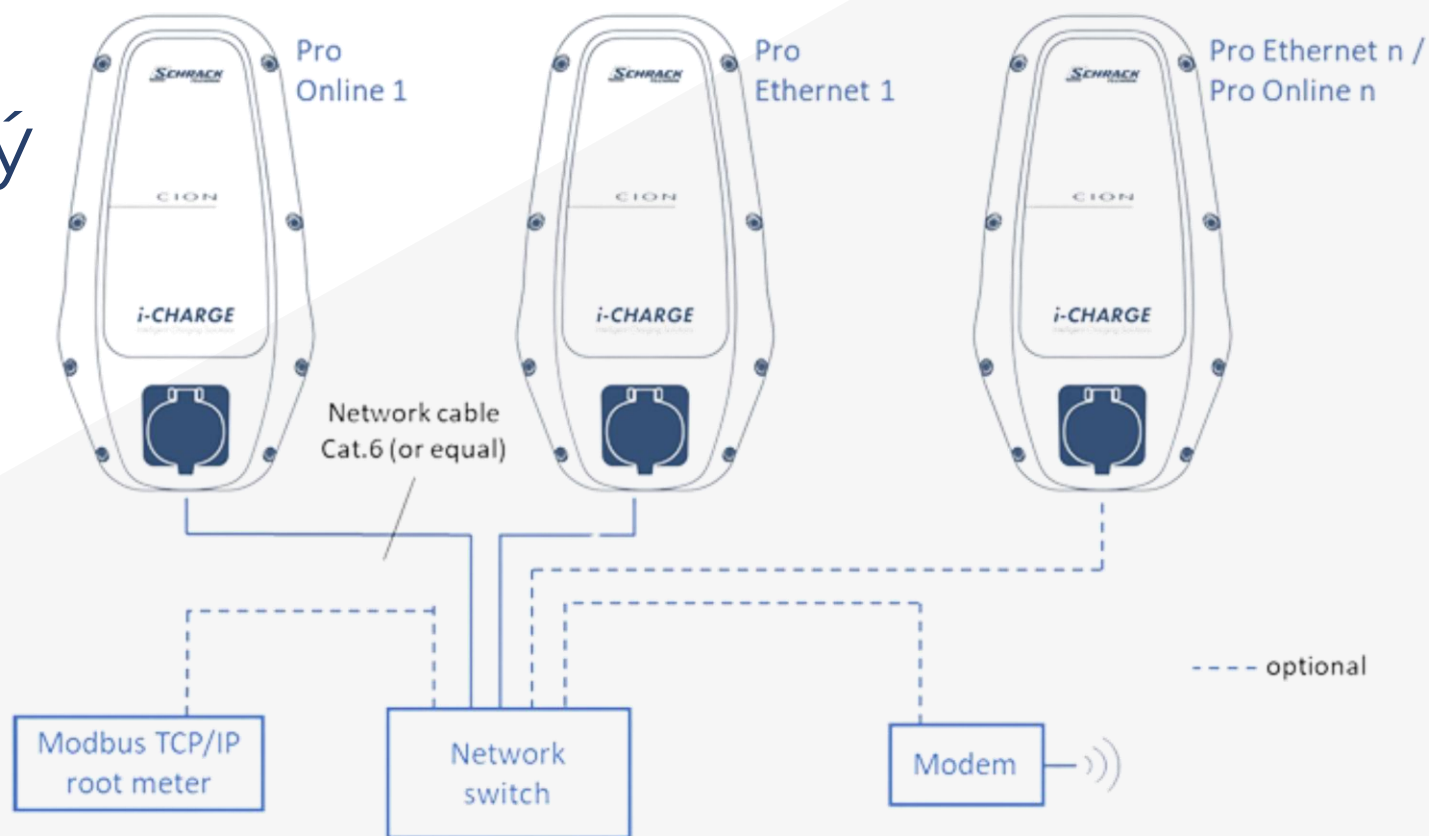

NABÍJEČÍ STANICE CION PRO

EXPORTY NABÍJENÍ

- Exporty
 - .csv
 - .html
 - E-mailem

Session Number	Start Date	Start Time	Duration	Energy [Wh]	RFID-Tag	User Name
82	03.09.2024	12:50:35	0:33:54	5715	806d5a7a8d7104	
83	04.09.2024	22:42:30	0:21:21	1470	3f195a8f-dd37-4520	
84	05.09.2024	6:53:32	0:55:31	3505	806d5a7a8d7104	
85	05.09.2024	8:17:35	1:30:55	15480	806d5a7a8d7104	
86	17.09.2024	14:04:57	0:51:56	8884	806d5a7a8d7104	
87	18.09.2024	12:03:17	1:43:52	17768	806d5a7a8d7104	
88	19.09.2024	21:11:59	11:59:45	27090	5dbeabfe-c2ff-4116	
89	30.09.2024	9:35:45	1:19:18	13689	806d5a7a8d7104	
90	03.10.2024	8:55:37	3:01:21	30514	806d5a7a8d7104	

NABÍJEČÍ STANICE CION PRO HROMADNÉ ODEČTY

- .CSV


	nab1_sn...	nab2_sn..	nab3_sn...	nab4_sn..	nab5_sn...	nab6_sn..	nab7_sn...	nab8_sn..	
datum odečtu	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
stav / stav ke dni	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
spotřeba od minulého odečtu	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
datum odečtu	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
stav / stav ke dni	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
spotřeba od minulého odečtu	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
datum odečtu									
stav / stav ke dni									
spotřeba od minulého odečtu									

NAPADAJÍ VÁS ÚSKALÍ EVIDENCE NABÍJENÍ?

NABÍJECÍ STANICE CION PRO

BACKEND

- ULTIMA-GPE
- Cenová politika
- Fakturace
- Fleet

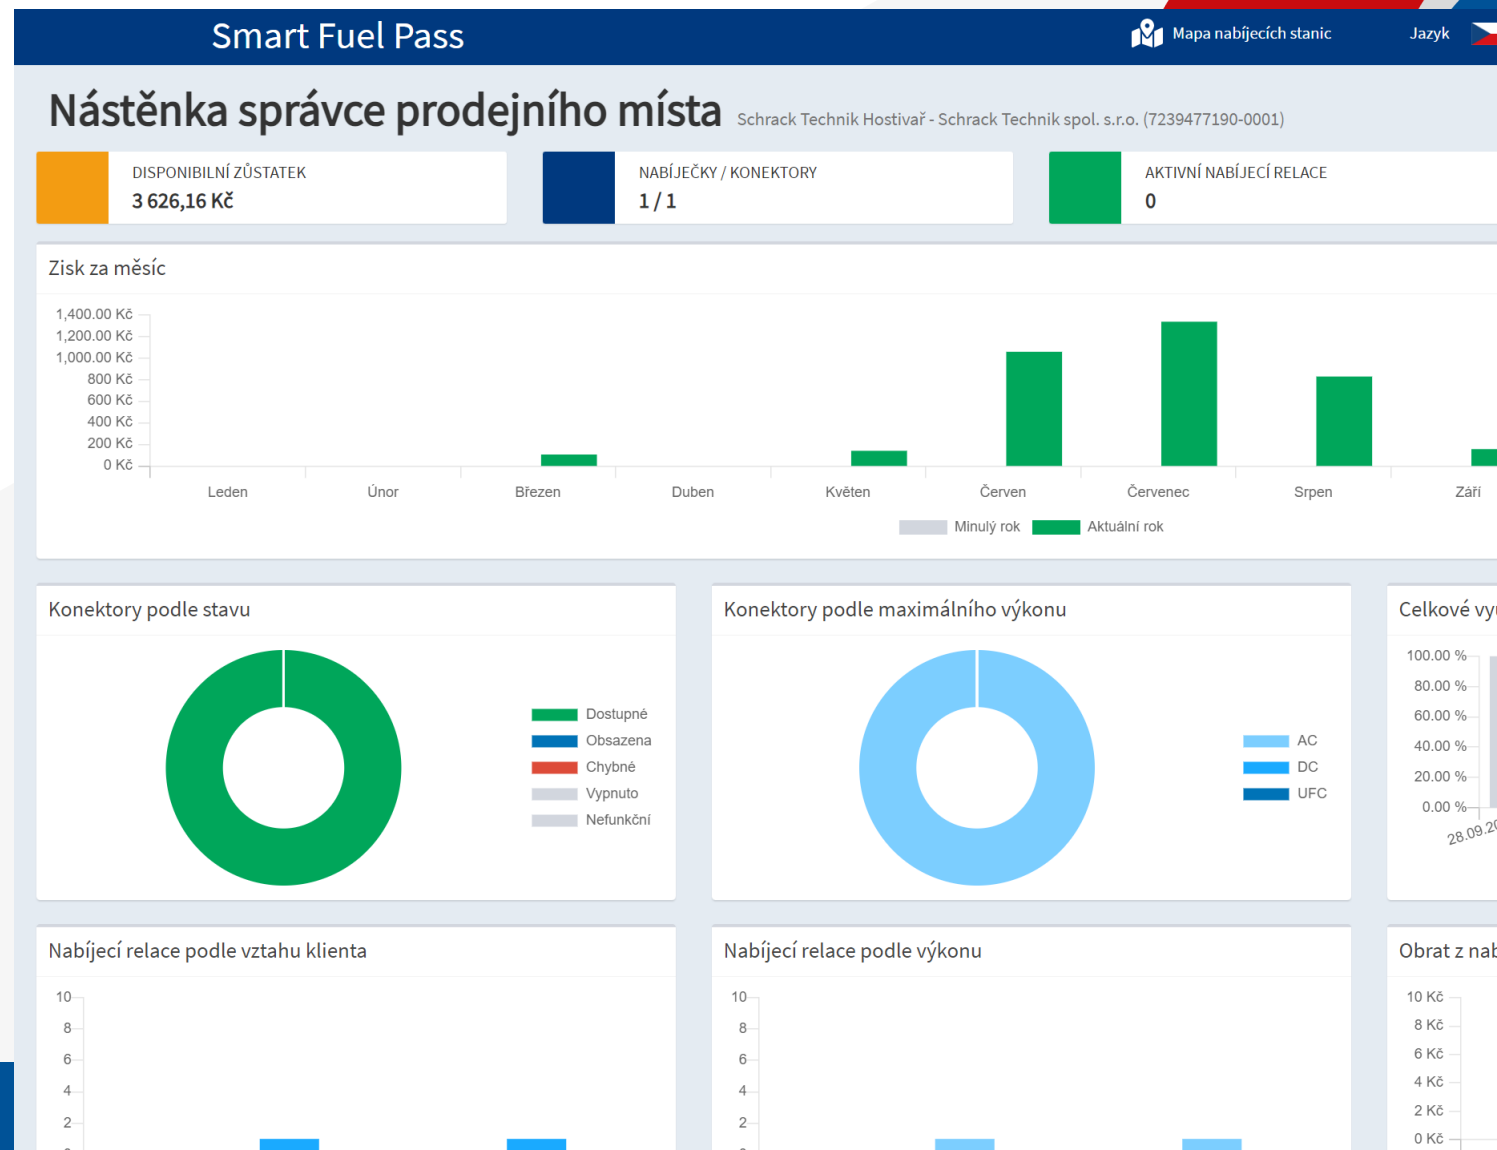


NABÍJECÍ STANICE CION PRO PLATEBNÍ TERMINÁL

- Volitelný doplněk backendu
- Propojení pomocí internetu
- Speciální kryt v designu CION



NABÍJEČÍ STANICE CION PRO PLATEBNÍ TERMINÁL

- Blokové schéma

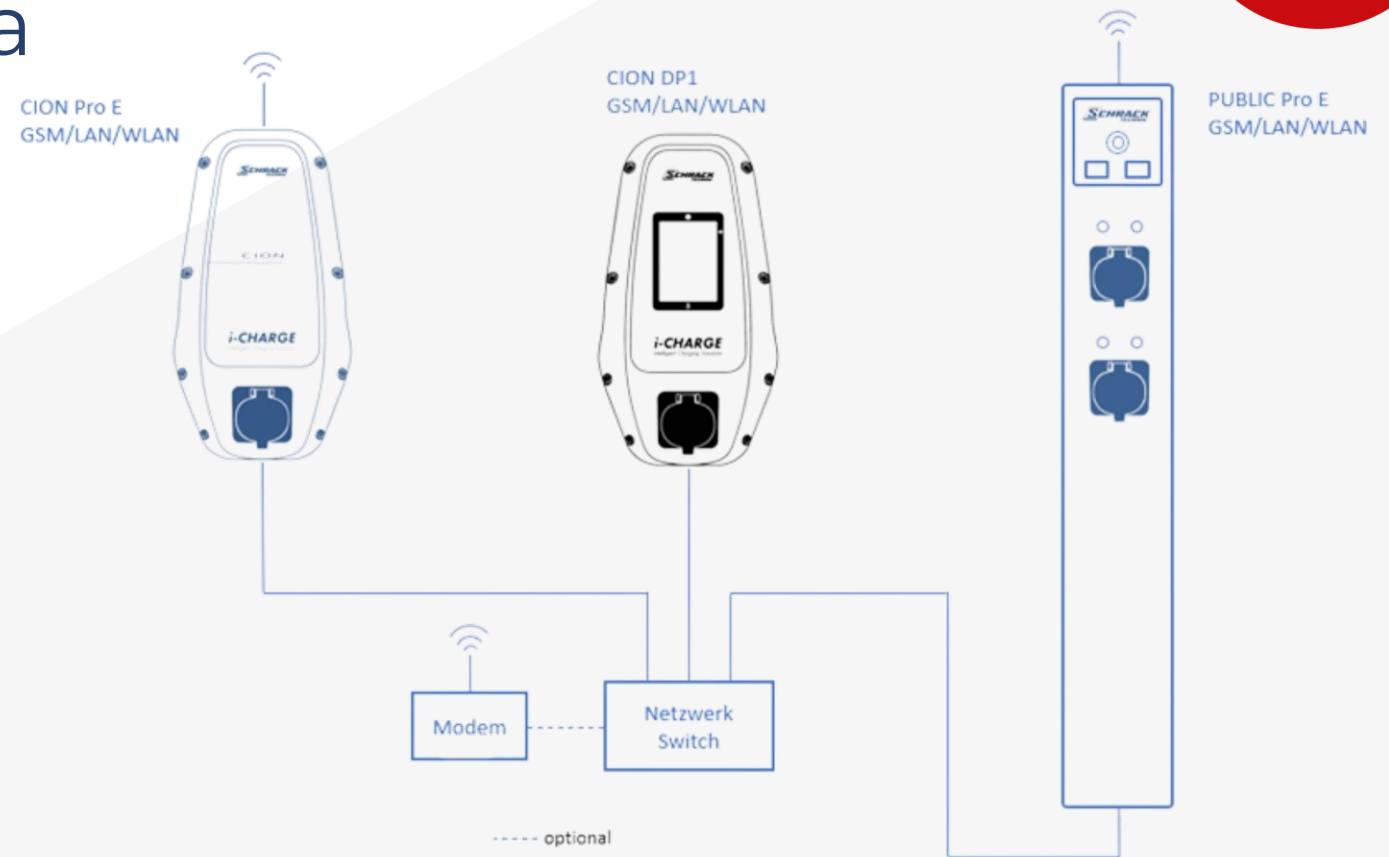

DC NABÍJECÍ STANICE MOREK

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

- 30 kW
- 60-180 kW
- Modbus TCP
- Loadbalancing
- Instalace, servis



DĚKUJI ZA POZORNOST



MICHAL OPLT



m.oplt@schrack.cz



+420 602 383 363